


KOMPANZASYON ŞEMASI

AÇIKLAMALAR

1. Mevcut kompanzasyon panosu içerisinde 3 adet 0,25 kVarlık monofaze grup ilave edilecek, reaktif güç kontrol rölesi yenilenecek, yük sürücü ve şönt reaktör ilave edilerek mevcut kompanzasyon sistemi diğer ekipmanlarıyla birlikte komple devreye alınarak tüm ayarları yapılacaktır.

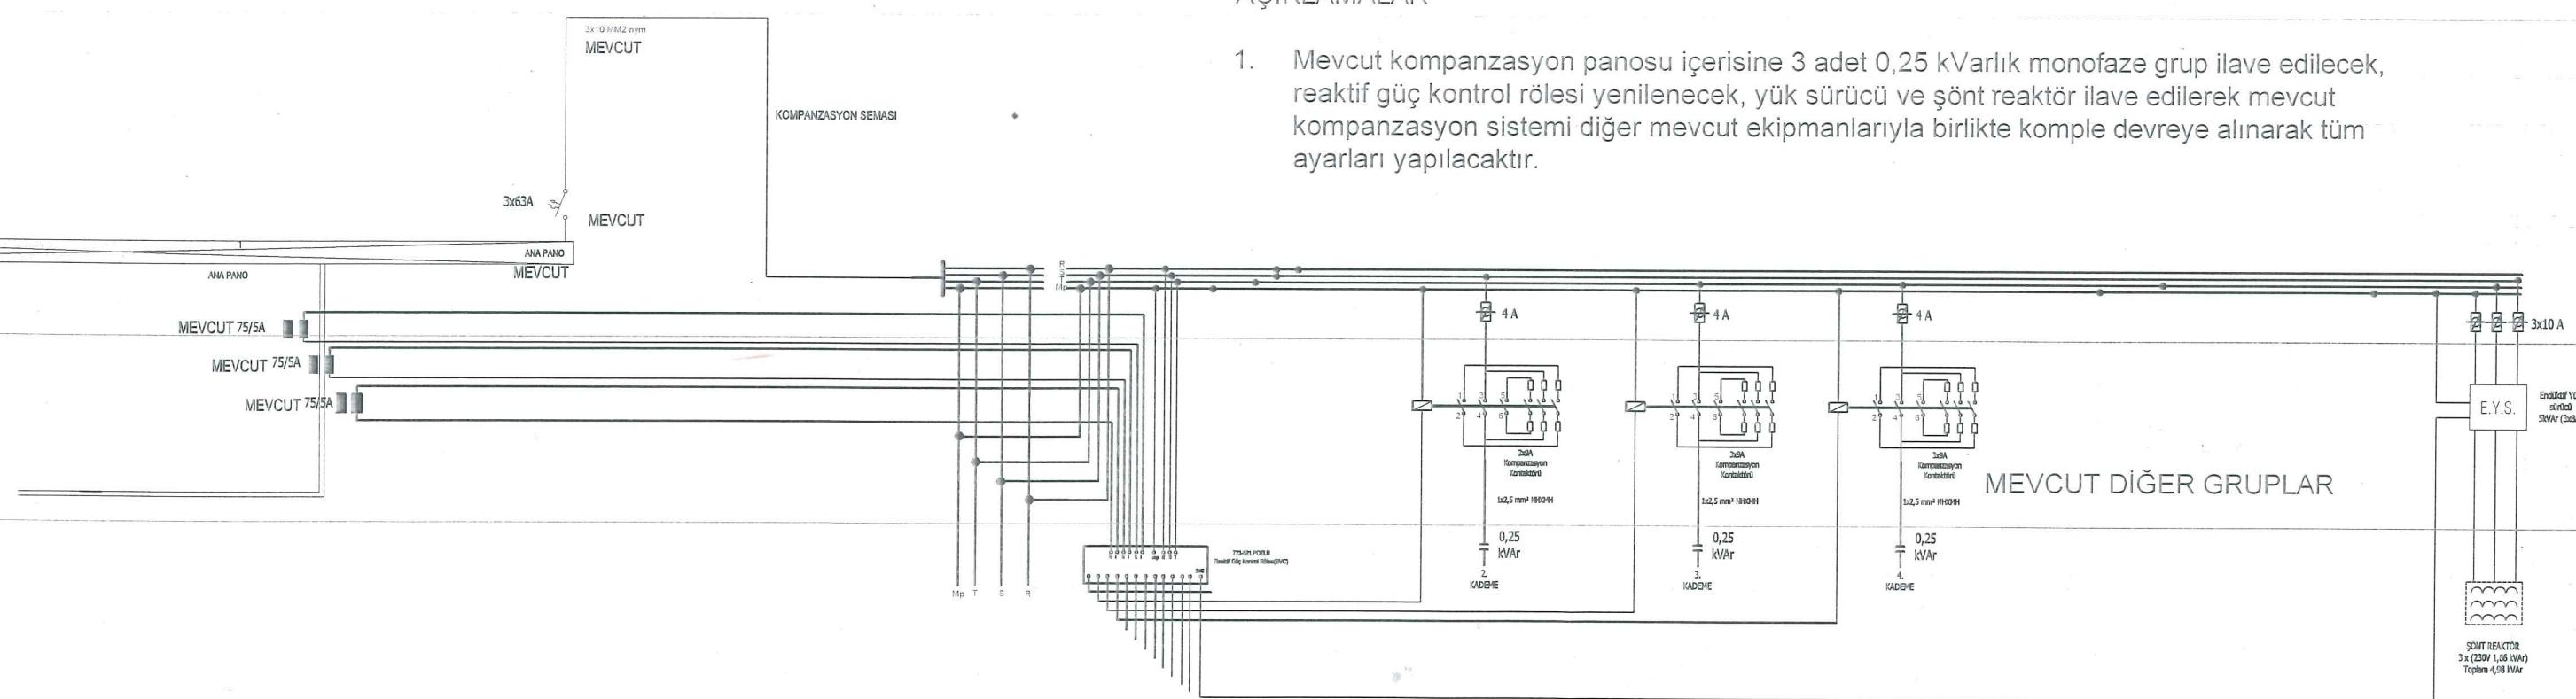

MEVCUT DİĞER GRUPLAR

Engin Ay
Elektrik Elektronik Mühendisi!