

T.C
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU

TARİH 01 /08/2024
SAYI

TEKLİF SAHİBİNİN	
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tebliğat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail

Bartın Otobüs Terminali WC Onarım İşi ile ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi / yapabileceğinizi 05/ 08 /2024 tarihi 14:00 'a saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, yatirimveinsaas@bartinozelidare.gov.tr veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.

Yılmaz HIZOĞLU
Yatırım ve İnşaat Müdürü

S.N.	CİNSİ	MİKTARI	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Bartın Otobüs Terminali WC Onarım İşi	1 Adet		

Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç.....TL.'na

TEKLİF VERMEYE YETKİLİ
KİŞİ/FİRMA
ADI SOYADI-KAŞE-İMZA

TEYİT EDENİN	
Adı Soyadı =	Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren (.....) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.
Ünvanı =	
İmzası =	
TARİH =	

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

NOT: Firmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapım işinin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda , daha sonraki **Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 3 (üç) - 6 (altı) ay süre ile değerlendirilme alınmayacaktır.**

İhale Makamı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: BARTIN OTOBÜS TERMİNALİ WC ONARIM İŞİ

İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
BARTIN OTOBÜS TERMİNALİ WC ONARIM İŞİ		
Ana Grup		100,0000
İnşaat İmalatları		26,5494
Mekanik Tesisat		62,2191
Elektrik Tesisatı		11,2314
GENEL TOPLAM		100,00--

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

Kadir AĞRAP
İnşaat Mühendisi

BARTIN OTOBÜS
Yatırım ve İnşaat İdaresine İşleri
Elektrik Teknisyeni

Alper DAĞLIOĞLU
Makina Mühendisi

İhale

Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: BARTIN OTOBÜS TERMINALİ WC ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S.	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
No					
1	15.540.1246	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı / macun tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,070 L su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,134 lt su bazlı ipekmat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür Tüm boşluklar düşülür Not: 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.	m ²		
2	ÖZEL.49.100.15 01	DERZ DOLGUSU YAPILMASI Teknik Tarifi: Mevcuttaki seramik kaplama aralarındaki derz dolguları temizlenecek, yerine flex derz dolgusu doldurularak silinme ve temizleme işlemi yapılacaktır. İşlem esnasında uygulayıcı hatasından kaynaklı seramik sökülme, kırılma gibi durumlarda yüklenici tarafından karşılanacaktır.	m ²		
3	77.165.1010	3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması Teknik Tarifi: Projesine göre, mutfak ve benzeri mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm, kalınlığında renkli mermer plak kullanarak kaplanması, duvara birleşim yerlerine 2 cm, kalınlığında renkli mermerden süpürgelik yapılması, eviye boşluğunun açılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması, her türlü malzeme ile zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m ² fiyatıdır.	m ²		
4	15.220.1004	135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması Teknik Tarifi: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m ² 'den küçük boşluklar düşülmez.	m ²		
5	15.380.1056	(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi. (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m ² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.	m ²		
6	15.410.1103	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m ² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.	m ²		

Kadir AÖZRAP
İnşaat Mühendisi

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: BARTIN OTOBÜS TERMİNALI WC ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI																	
			Birim	Başlık																
1	25.100.1012	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo	Adet	+																
2	25.100.1006	36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo	Adet	+																
3	25.102.1301	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 , Sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	+																
4	25.112.1201	Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997)	Tk	+																
5	25.114.1103	Özel plastik taşlı takriben 30x25x40 cm Ekstra sınıf, Normal tip, PİSUAR VE TESİSATI	Tk	+																
6	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	+																
7	25.130.6011	Sert PVC iç takımlı rezervuar	Adet	+																

İhale

Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: BARTIN OTOBÜS TERMİNALI WC ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 1

S.	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
No					
1	25.100.1012	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo Teknik Tarifi: LAVABOLAR Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, iş yerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.	Adet		
2	25.100.1006	36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo Teknik Tarifi: LAVABOLAR Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, iş yerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.	Adet		
3	25.102.1301	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) Teknik Tarifi: LAVABO TESİSATI (Ölçü: Tk.) BFT 25.100.1000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere piringten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetürlü en az 16 cm uzatma parçalı ve rozeti, piringten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80 °C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi. (Pis su akıtma borusu fiyata dâhil değildir.)	Tk		
4	25.112.1201	Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) Teknik Tarifi: KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (Ölçü: Tk., İhzarat: %60) (TS EN 997+A1) 4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; piringten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Not: Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 Arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.	Tk		
5	25.114.1103	Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm Ekstra sınıf, Normal tip, PİSUAR VE TESİSATI Teknik Tarifi: PİSUVAR VE TESİSATI (Ölçü: Tk., İhzarat: %60) (TS EN 13407) TS EN 13407'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32 mm yıkama delikli, 50 mm pis su çıkışı, alttan veya arkadan çıkışı plastik boşaltma sifonu, gagalı beyaz renkte sırlı seramikten, pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj vidaları ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: Beyaz dışında renkli kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Pisuarlar 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.	Tk		
6	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. Teknik Tarifi: MUSLUKLAR (TS EN 200'e uygun) TSE EN 200'e uygun, rozetleri ile birlikte, yerine montajı.	Adet		
7	25.130.6011	Sert PVC iç takımlı rezervuar Teknik Tarifi: Rezervuar	Adet		

İhale

Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: BARTIN OTOBÜS TERMİNALI WC ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

Pursantaj

S.	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	(%)
No			Adet		
1	35.160.1101	Normal sorti, Aydınlatma sortisi Teknik Tarifi: Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple siva üstü veya siva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidirwww	Adet		
2	35.160.1104	Paralel sorti, Aydınlatma sortisi Teknik Tarifi: Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple siva üstü veya siva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidirwww	Adet		
3	35.170.1102	Siva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). Teknik Tarifi: LED ARMATÜRLER:Bütün led armatürler, ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir laboratuvarından alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder.LED Tavan Armatürleri: (Ölçü: Adet)Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.	Adet		

İhale Durum
Elektrik Tesisatı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: BARTIN OTOBÜS TERMINALİ WC ONARIM İŞİ


İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	
			Birim	Başlık
1	35.170.1102	Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Adet	+

Onarım yapılacak olan WC hacminde 6 adet 30x30 sıvaaltı led armatür tesis edilecek olup, yanındaki WC hacmine göre yapılacaktır. Bu sebeple ekstra proje çizilmemiştir.

HATİP DURSUN
ELEKTRİK TESİSATÇISI
ELEKTRİK TEKNİKERİ

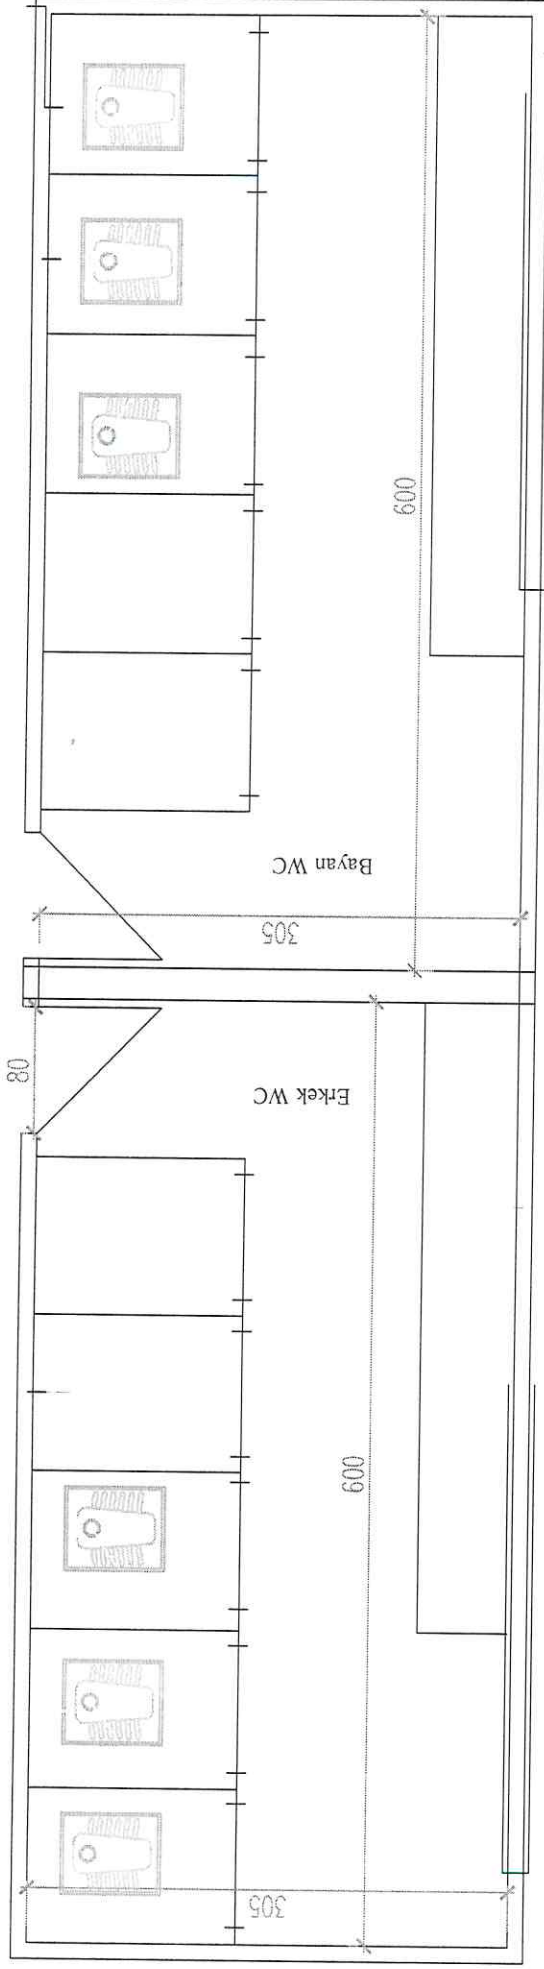

- * Erkek Wc mahalindeki 1 adet lavabo pozuna göre yenilenecektir.(25.100.1006)
- * Üst katta Bulunan WC hacminde 3 Adet Lavabo pozuna göre yenilenecektir(25.100.1012)
- * Üst katta Bulunan WC hacminde 6 Adet Lavabo bataryası pozuna göre yenilenecektir(25.102.1301)
- * Üst katta Bulunan WC hacminde 2 Adet Klozet pozuna göre yenilenecektir(25.112.1201)
- Üst katta Bulunan WC hacminde 1 Adet pisuvar pozuna göre yenilenecektir(25.114.1013)
- Üst katta Bulunan WC hacminde 4 Adet Uzun Musluk pozuna göre yenilenecektir(25.130.1102)
- Üst katta Bulunan WC hacminde 12 Adt rezervuar takımı pozuna göre yenilenecektir:(25.130.6011)

15.540.1246	Zemin kat ve 1. Kat Erkek Wc ve Bayan Wc mahallerindeki derz dolgular kazınarak temizleme işlemi yapıldıktan sonra yeni derz dolgu imalatı teknik şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.(ÖZEL.49.100.1501)(toplam 60 m2)
15.410.1103	Tuvalet hacimlerine giriş holündeki 60 m2 duvar boyanacaktır.
ÖZEL.49.100.1501	Erkek wc de mevcuttaki kapı eşiği kırılıp mermerden yeni eşik yapılacaktır.(80 cm boyunda)
77.165.1010	Erkek wc ve kadın wc deki lavabolardaki stuyun sızması için mermer 6 metre boyunda süpürgecik yapılacaktır.(3 cm kalınlığında)
15.220.1004	Erkek wc ve kadın wc de tuğla duvarı eksik olan yerlerin duvar imalatları yapılip üzerine seramik imalatları yapılacaktır.(50x30 cm boyutlarında)
15.380.1056	