

T.C
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBU

TARİH **23/10/2024**
SAYI

TEKLİF SAHİBİNİN				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı			
Tebliğat Adresi			
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi			
Vergi Numarası			
T.C.Kimlik Numarası			
Telefon No			
Faks No			
E-Mail			
Valilik Makam Çatısı Onarım İşi ile ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi / yapabileceğinizi 24 / 10 /2024 tarihi 16:00 'a saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, yatirimveinsaatt@bartinozelidare.gov.tr veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.				
Yılmaz HIZOĞLU Yatırım ve İnşaat Müdürü				
S.N.	CİNSİ	MİKTARI	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Valilik Makam Çatısı Onarım İşi	1 Adet		
Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç.....TL.'na				
TEKLİF VERMEYE YETKİLİ KİŞİ/FİRMA ADI SOYADI-KAŞE-İMZA				
TEYİT EDENİN				
Adı Soyadı =		Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren (.....) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.		
Ünvanı =				
İmzası =				
TARİH =				

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

NOT: Firmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapım işinin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda , daha sonraki **Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 3 (üç) - 6 (altı) ay süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.**

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: valilik makam çatısı onarımı



İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1
Pursantaj (%)

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı
1	18.198/01	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m	
		Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesinin 1 metre fiyatı ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.		
2	18.198/15	Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi	m ²	
		Teknik Tarifi: Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesinin 1 m ² fiyatı ÖLÇÜ : Sökülen su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton alanı, meyilli yatay olarak hesaplanır.		
3	18.260/İB-1	Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması	m ²	
		Teknik Tarifi: TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, örtü malzemesinin tekniğine uygun olarak düzgün yüzeyli ahşap zemin üzerine, saçak kenarındaki ilk sıranın altına boydan boya bitümlü yapıştırıcı sürülmesi, eğik dere ve diğer özel kısımlarda yeterli bindirme bırakılması ve yeterli miktarda yapıştırıcı kullanılması, her levhaya 8 adet geniş başlı galvanizli çivi kullanılarak çatı örtüsü olarak döşenmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici kârı ve genel giderleri dahil, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılmasının 1,00 m ² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden asfalt şingil çatı örtüsü ile kaplanan çatı yüzeylerin (Eğimli yüzey ölçülerek hesaplanır) m ² (metrekare) cinsinden miktardır.		
4	Y.18.245/004	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m ²	
		Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması; inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır		
5	Y.24.065	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m	
		Teknik Tarifi: 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı: Ölçü: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür		

NOT: ANAHTAR TESLİM İŞ YAPIM AŞAMASINDA GEREKLİ TÜM ONARIM, KAZI, ÇEVRE, İŞ, İŞÇİ(ÇALIŞAN), GÜVENLİKLERİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANMAK ZORUNDADIR. AKSİ TAKDİRDE TÜM MADDİ, MANEVİ VE KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLENİCİYE AİTTİR. YAPIMDA KULLANILACAK TÜM MALZEMELER TSE, CE GİBİ STANDARTLARI BULUNAN MALZEMELERDEN KULLANILACAKTIR. YAPIM AŞAMASINDA KULLANILACAK MALZEMELER POZUNA UYGUN OLACAK VE TÜM RENK, DESEN, MODEL VB. SEÇİMLER İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. İDARE TARAFINDAN SÖZLÜ YA DA YAZILI İZİN ALINMADAN MALZEMELER KULLANILMAYACAKTIR. KULLANILMASI HALİNDE İDARE TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMİYEN MALZEMELER YÜKLENİCİ TARAFINDAN BEDELSİZ OLARAK SÖKÜLECEK VE BEDELSİZ OLARAK İDARENİN İSTEDİĞİ MALZEME İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

SÖKÜM SONUCU BEDEL İÇEREN MALZEMELER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. DİĞER ATIK MALZEMELER İLGİLİ İDARECE GÖSTERİLEN ATIK SAHASINA NAKLEDİLECEKTİR. ÇATI SÖKÜMÜ SIRASINDA SÖKÜM ESNASINDA SÖKÜLEN MALZEMELER AŞAĞIYA ATILMAYACAK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINARAK İNDİRİLECEKTİR. YAPIM VE SÖKÜM ÇALIŞMALARINDA İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ İÇİN KEMER , ÇEVRE GÜVENLİĞİ VS TÜM ÖNLEMLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINACAKTIR. AKS TAKDİRDE TÜM MADDİ, MANEVİ VE KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLENİCİYE AİTTİR.

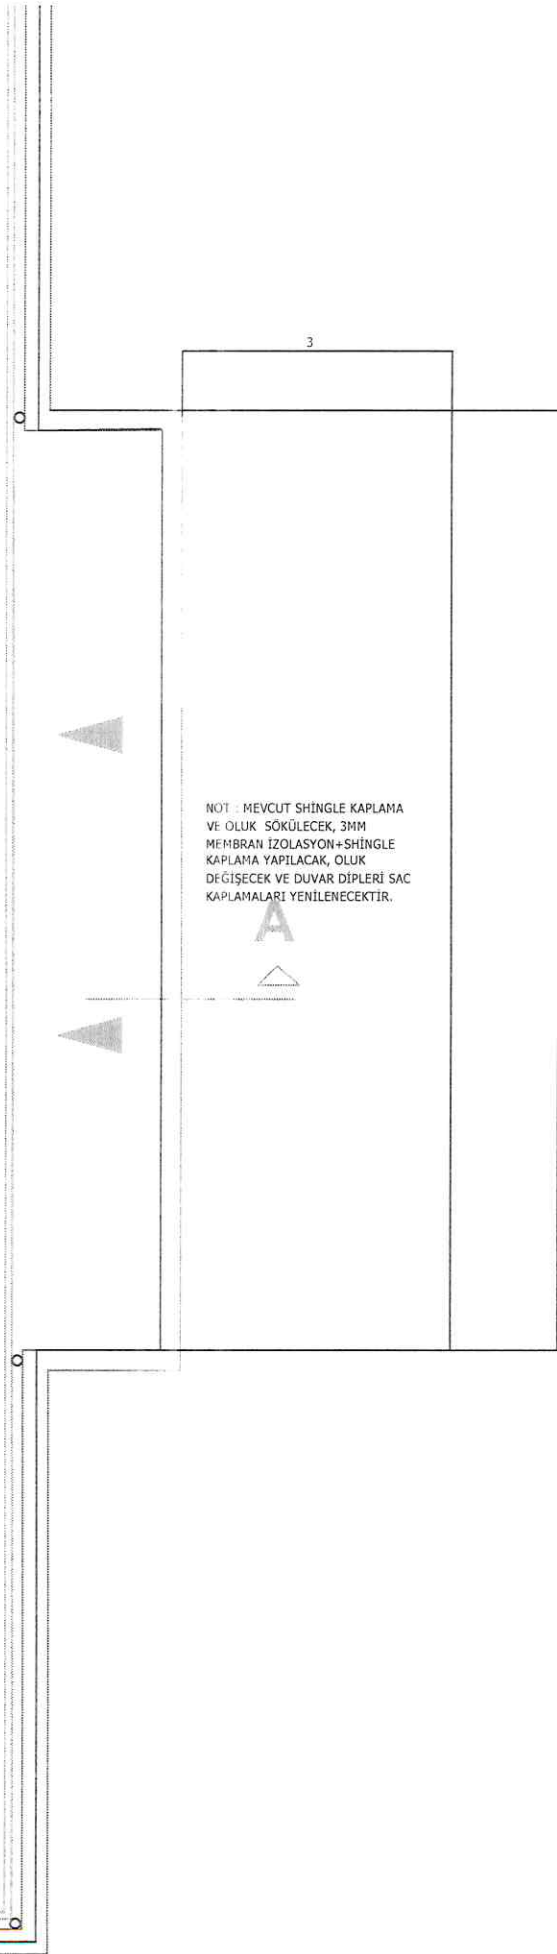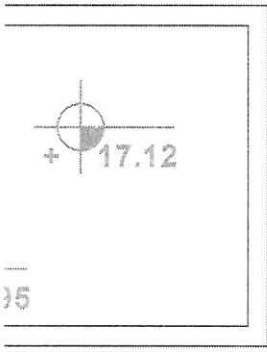

NOT : MEVCUT SHINGLE KAPLAMA
VE OLUK SÖKÜLECEK, 3MM
MEHBRAN İZOLASYON+SHINGLE
KAPLAMA YAPILACAK, OLUK
DEĞİŞECEK VE DUVAR DIPLERİ SAC
KAPLAMALARI YENİLENECEKTİR.

A

17

İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.10.2024

Sayfa

İşin Adı: valilik makam çatısı onarımı

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	18.198/01	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökümü s	m			
2	18.198/15	Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü katon sökülmesi	m ²			
3	18.260/İB-1	Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şimşir malzeme ile çatı örtüsü yapılması)	m ²			
4	Y.18.245/004	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta lastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bitümlü) ile su yalıtımı yapılması	m ²			
5	Y.24.065	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri beyaz düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m			

METRAJ İÇMALI

İşin Adı: valilik makam çatısı onarımı

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa

Çogu

Poz No	Tanımı	Ölçü
18.198/01	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m
18.198/15	Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi	m ²
18.260/B-1	Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması	m ²
Y.18.245/004	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m ²
Y.24.065	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m