

T.C
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBU

TARİH 21/05/2025
SAYI

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tebliğat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail

Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Onarım İşi ile ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi / yapabileceğinizi 23/05/2025 tarihi 14:00 saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, yatirimveinsaat@bartinozelidare.gov.tr veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.

Yılmaz HIZOĞLU
Yatırım ve İnşaat Müdürü

S.N.	CİNSİ	MİKTARI	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Onarım İşi	1 adet		
	Not. Teknik Evraklar : 3 Sayfa			

Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç.....TL.'na

TEKLİF VERMEYE YETKİLİ
KİŞİ/FİRMA
ADI SOYADI-KAŞE-İMZA

TEYİT EDENİN

Adı Soyadı =
Unvanı =
İmzası =
TARİH =

Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren (.....) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

NOT: Firmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapım işinin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda , daha sonraki Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 6 (Altı) - 12 (Oniki) ay süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 / 1

Hazırlanma Tarihi: 02.05.2025

İşin Adı: BARTIN HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	2025 öz-yağ tutucu	yağ ayırıcı AISI 304 18/8 Cr-Ni Tezgah Altı tip Parçacık tutuculu yağ biriktirme hacmi 8 litre olacaktır.	Adet			
2	25.305.6101/A	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m			
3	25.305.6102/A	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m			
4	25.305.6103/A	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m			
Toplam :						

İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 / 1

Hazırlanma Tarihi: 02.05.2025

İşin Adı: **BARTIN HALK EĞİTİM MERKEZİ** ONARIM İŞİ

İş Grubu: **Ana Grup>Elektrik Tesisatı**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	2025/T01	Topraklama ölçüm raporu	Adet			
2	35.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)	Adet			
3	35.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI	Adet			
4	35.750.2001	50 mm ² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı	m			
5	35.750.3001	50 mm ² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı	m			
6	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)	m			
7	35.750.4003	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:)	Adet			
			Toplam :			

İhale Makamı

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Sayfa 1 / 1

Hazırlanma Tarihi: 02.05.2025

İşin Adı: BARTIN HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	2025/T01	Topraklama ölçüm raporu	Adet			
		Teknik Tarifi: Elektrik Müh. imzalı topraklama ölçüm raporu				
2	35.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)	Adet			
		Teknik Tarifi: Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40 °C ila +120 °C) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, AT uyarım zamanı en az 15 lls olan, TS EN 62561-1'de belirtilen H sınıfı 100 kA'lık yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, CE belgeli, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, inşaat iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.				
		Not: 1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuvarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.				
3	35.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI	Adet			
		Teknik Tarifi: Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40 °C ila +120 °C) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, AT uyarım zamanı en az 15 lls olan, TS EN 62561-1'de belirtilen H sınıfı 100 kA'lık yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, CE belgeli, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, inşaat iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.				
		Not: 1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuvarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.				
4	35.750.2001	50 mm ² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı	m			
		Teknik Tarifi: Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 60 Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin termokaynak ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.				
5	35.750.3001	50 mm ² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı	m			
		Teknik Tarifi: Bina ihata iletkeni tesisatı (Ölçü: m, İhzarat: %60) İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60-80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil				
6	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)	m			
		Teknik Tarifi: Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) TS 435/T1 ve TS EN IEC 62561-2 standartlarına uygun, Ø 20 mm çapında, elektrolitik bakır çubuğun iş yerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm boyunda dış açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine termokaynak veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil .				
7	35.750.4003	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:)	Adet			
		Teknik Tarifi: İletken koruyucu borusu (Ölçü: Adet) İnşaat iletkenlerinin 0,5 m'si toprak içinde kalmak üzere 3 m'lik 20 mm'lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m'den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin iş yerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.				

Toplam :

**İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ**

Sayfa 1 / 1

Hazırlanma Tarihi: 02.05.2025

İşin Adı: **BARTIN HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ**

İş Grubu: **Ana Grup>Mekanik Tesisat**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	2025 öz-yağ tutucu	yağ ayırıcı AISI 304 18/8 Cr-Ni Tezgah Altı tip Parçacık tutuculu yağ biriktirme hacmi 8 litre olacaktır.	Adet			
		Teknik Tarifi: yağ ayırıcı AISI 304 18/8 Cr-Ni Tezgah Altı tip Parçacık tutuculu yağ biriktirme hacmi 8 litre olacaktır.				
2	25.305.6101/A	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m			
		Teknik Tarifi: Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.				
3	25.305.6102/A	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m			
		Teknik Tarifi: Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.				
4	25.305.6103/A	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m			
		Teknik Tarifi: Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.				

Toplam :

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: BARTIN HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	Mahal Adı	ZEMİN KAT WC HACMI	MUTFAK HACMI
1	2025 öz-yağ tutucu	yağ ayırıcı AISI 304 18/8 Cr-Ni Tezgah Altı tip Parçacık tutuculu yağ biriktirme hacmi 8 litre olacaktır. [Adet]		-	+
2	25.305.6101//	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) [m]		-	+
3	25.305.6102//	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) [m]		+	-
4	25.305.6103//	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) [m]		+	-


TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: BARTIN HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ


İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı


Sayfa 1 / 1

[illegible]


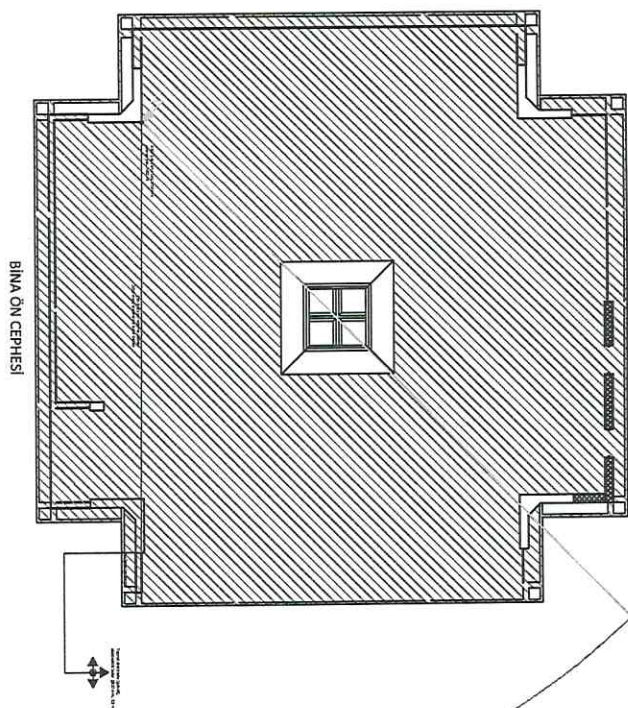


BINA ON CEPHESI

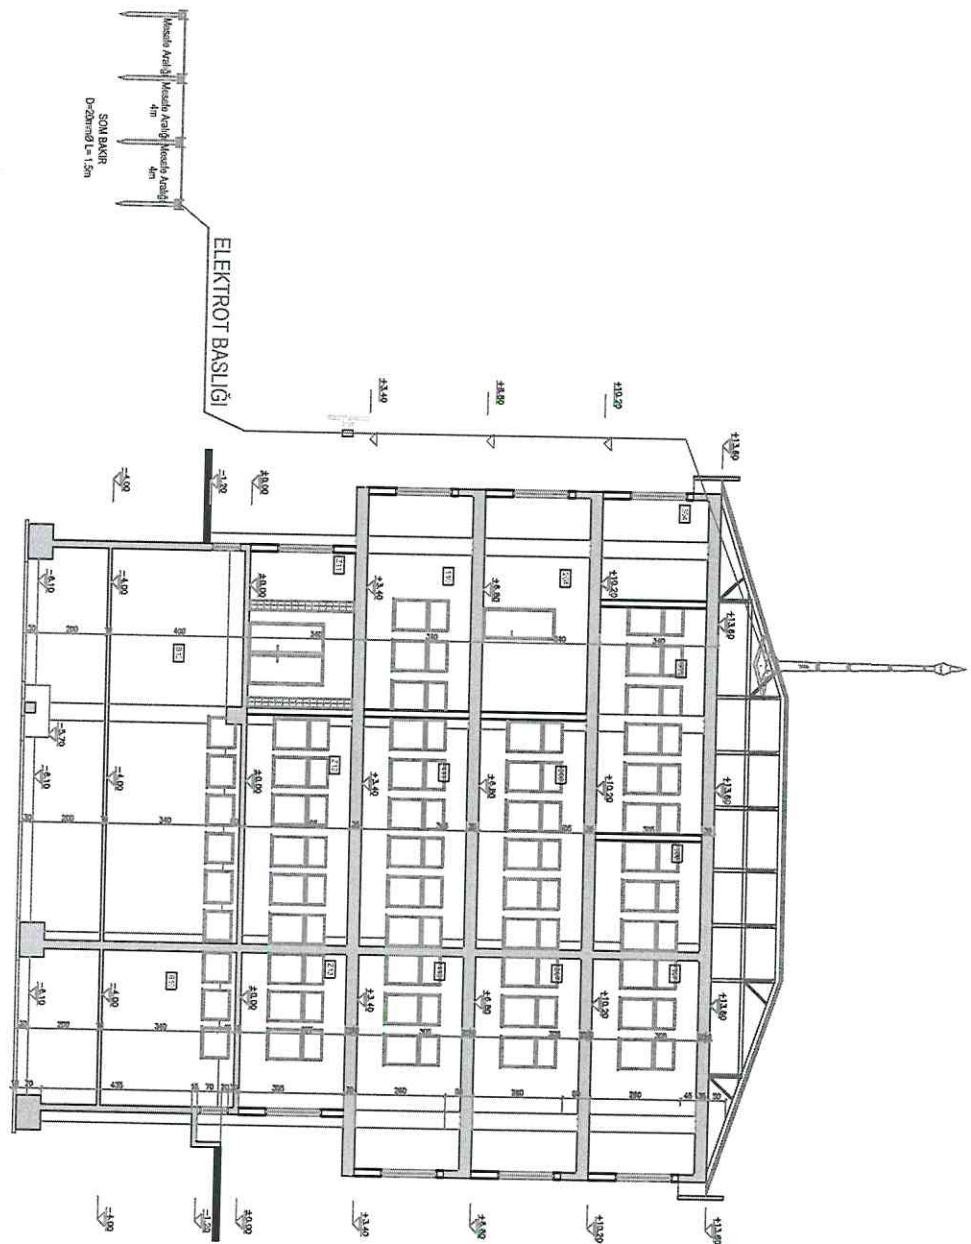

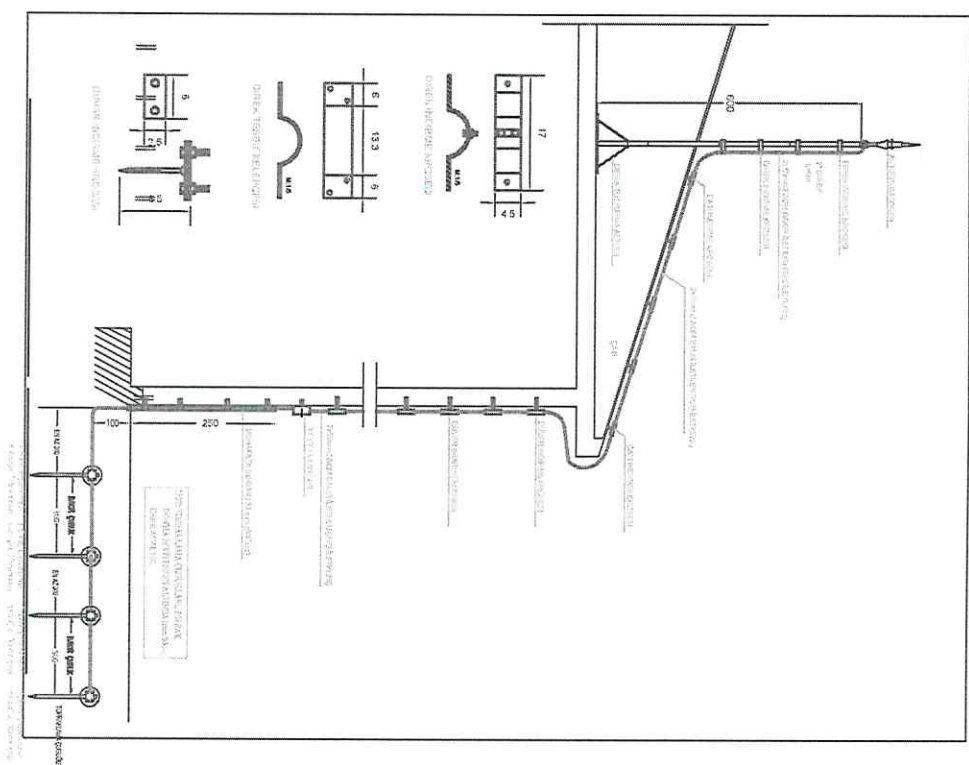

MUTFAK HACMİ

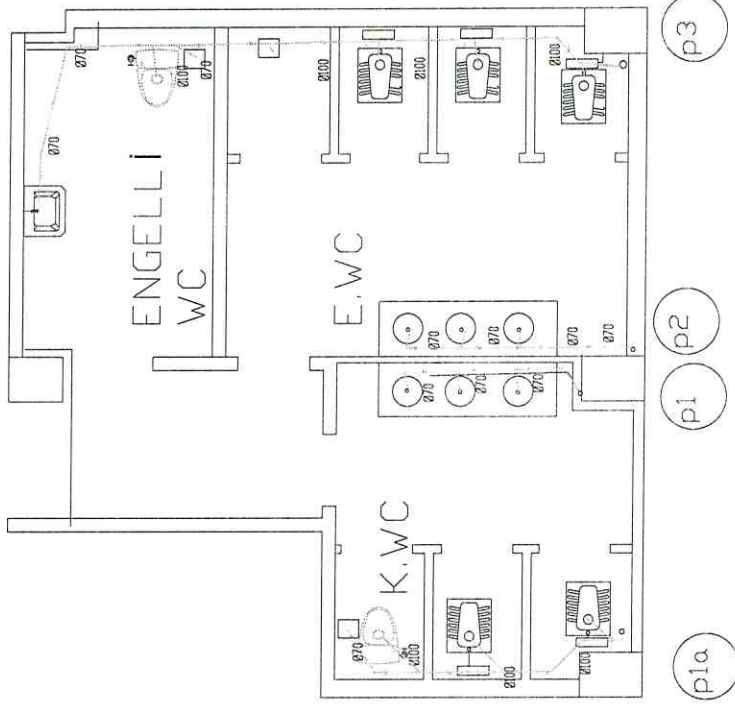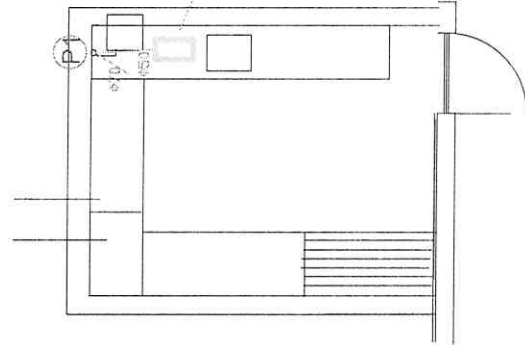

ZEMİN KAT WC SİHHİ TESİSAT KAT PLANI

Zemin kat ın tüm pvc pis su borularının tamamı boru çapına uygun olarak yenilenecektir.

Mutfak hacminde Yağ tutucu imalatından sonra pozuna uygun boru çapları ile irtibatlandırılacaktır.

İş bitiminde gerekli sızdırmazlık testleri yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.